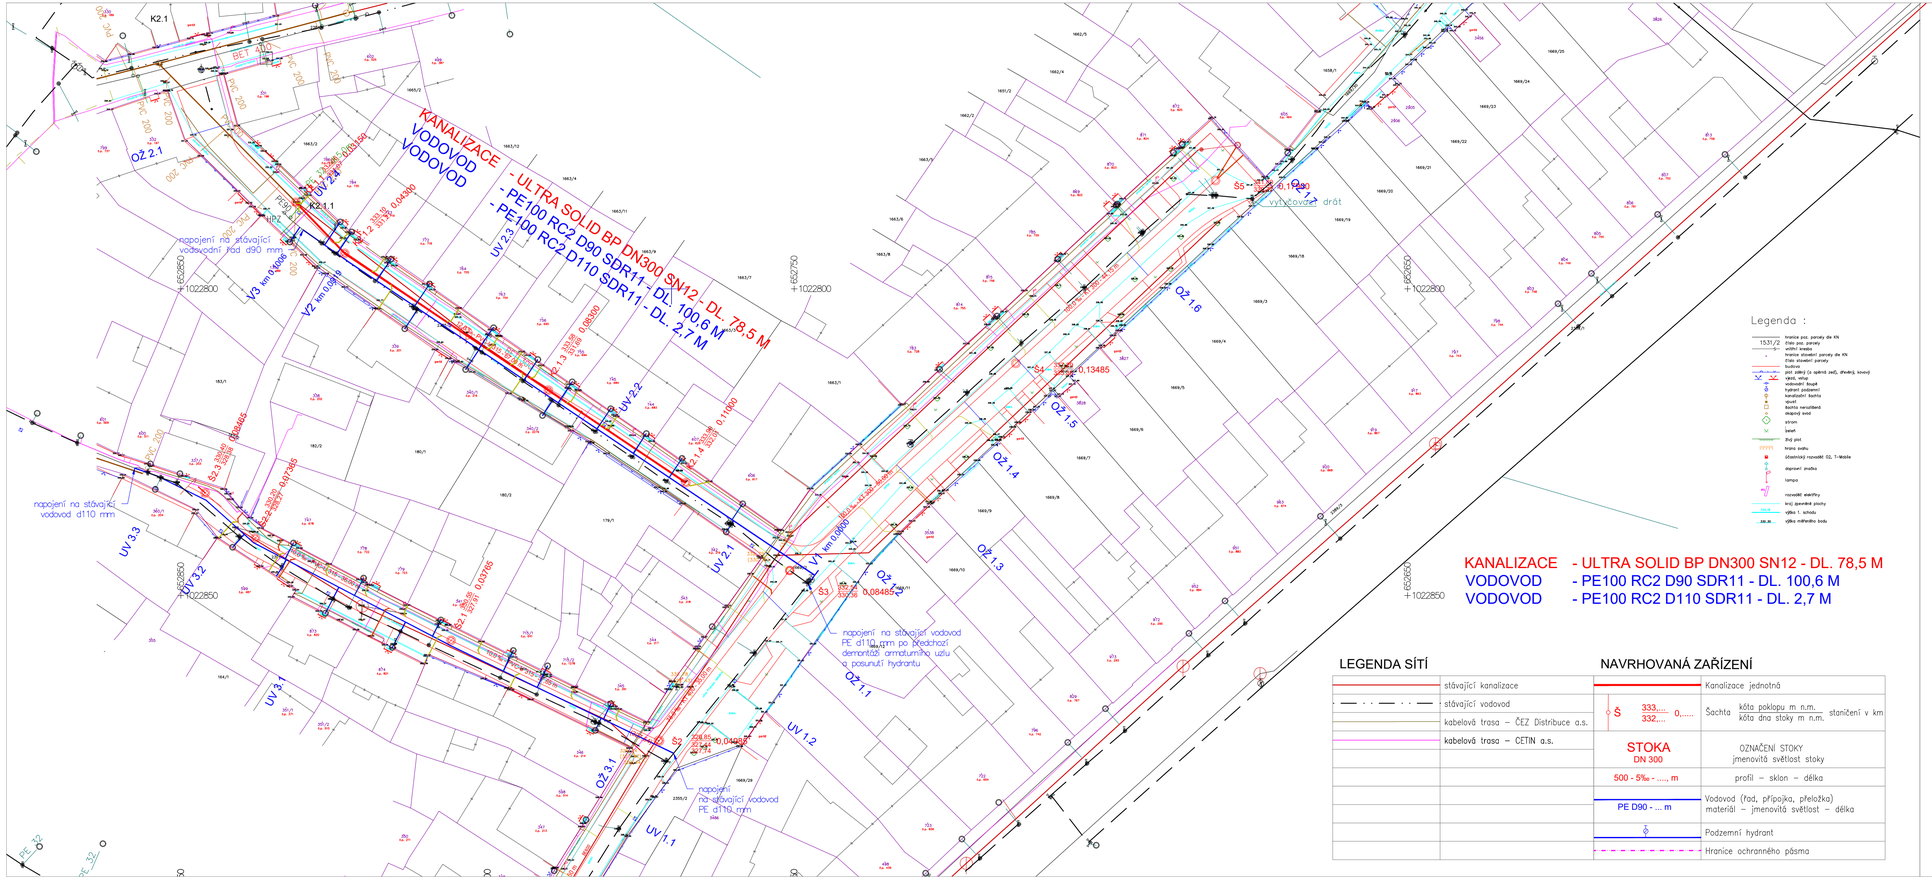

Legenda :

KANALIZACE - ULTRA SOLID BP DN300 SN12 - DL. 78,5 M
VODOVOD - PE100 RC2 D90 SDR11 - DL. 100,6 M
VODOVOD - PE100 RC2 D110 SDR11 - DL. 2,7 M

LEGENDA SÍTÍ

- stávající kanalizace
- stávající vodovod
- kabelová trasa – ČEZ Distribuce a.s.
- kabelová trasa – CETIN a.s.

NAVRHOVANÁ ZAŘÍZENÍ

- Kanalizace jednotná
- Šachta — kóta poklopu m n.m. / kóta dna stoky m n.m. — staničení v km (Š 333,... / 332,... 0,.....)
- STOKA DN 300 — OZNAČENÍ STOKY jmenovitá světlost stoky
- 500 - 5‰ - ..... m — profil – sklon – délka
- PE D90 - ... m — Vodovod (řad, přípojka, přeložka) materiál – jmenovitá světlost – délka
- Podzemní hydrant
- Hranice ochranného pásma

Upozornění:
Poloha podzemních vedení a inženýrských sítí byla převzata od jednotlivých správců.
Polohu podzemních vedení a inženýrských sítí nelze vytyčovat odměřením na výkrese.
Přesné vyznačení průběhu podzemních vedení a inženýrských sítí na povrchu zajistí zhotovitel ještě před vlastním zahájením realizace a takto zjištěný průběh ověří ručně kopanými sondami. Veškerá nově budovaná podzemní vedení a inženýrské sítě budou ještě před záhozem geodeticky zaměřeny v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Balt po vyrovnání, a to i zařízení stávající, která budou jednotlivými výkopy křižována.
Podzemní vedení jsou zakreslena pouze osou, v trase se může nacházet několik vedení jednoho i více správců.

Poznámka:
1. Při výkopových pracích bude průběžně rušena stávající kanalizační stoka. Stávající kanalizační přípojky budou vyhodnoceny a dle rozhodnutí investora přepojeny.
2. Předpokládaný profil přípojek DN 150-200, připojení přes originální odbočku.
3. Dešťové svody a uliční vpusti budou připojeny profilem DN 150.
4. Na dešťových svodech bude osazen lapač střešních splavenin.
5. Poklopy šachet budou definitivně vyrovnány v rámci rekonstrukce komunikace.

Vytyčení šachet:

ul. Nerudova

K2.1	km 0,00000	X = -652853,53	Y = -1022763,17	Z = 327,31
K2.1.1	km 0,03150	X = -652831,24	Y = -1022785,90	Z = 331,07
K2.1.2	km 0,04300	X = -652823,29	Y = -1022794,21	Z = 331,21
K2.1.3	km 0,08300	X = -652790,10	Y = -1022831,61	Z = 331,69
K2.1.4	km 0,11000	X = -652767,67	Y = -1022831,61	Z = 332,01

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ : HOŘICE
OBEC : HOŘICE
KRAJ : KRÁLOVÉHRADECKÝ
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : BALT PO VYROVNÁNÍ
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : JTSK

Ing. František Kujan
projektová a inženýrská činnost
Na Liškově 236, 582 66 Krucemburk
IČO 132 09 469
provozovna
Koželužská 385, 582 66 Krucemburk
telefon 569 697 314, 602 449 476
e-mail: fkujan@zdirec.net

448.00	ZS	01 - 02	00	ZADÁNÍ STAVBY	02.2025
PŘEDPONA	KÓD OBJEKTU	ČÍSLO DOKUMENTU		POPIS ZMĚNY	DATUM ZMĚNY

INVESTOR:
Vodohospodářská a obchodní společnost a.s.
Na Tobolce 428
506 01 Jičín
IČ 60109149

OBJEDNATEL:
Vodohospodářská a obchodní společnost a.s.
Na Tobolce 428
506 01 Jičín
IČ 60109149

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. František Kujan
VYPRACOVAL: Ing. František Kujan

STAVBA:
HOŘICE
- OPRAVA VODOVODU A KANALIZACE V UL. NERUDOVA

STAVEBNÍ OBJEKT:
SO-01 OPRAVA KANALIZACE V UL. NERUDOVA
SO-02 OPRAVA VODOVODU V UL. NERUDOVA

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	448.00/24
DATUM	02.2025
FORMÁT	4x A4
MĚŘÍTKO	1:500/100
SOUBOR	01-2

PROFESE: Vodní hospodářství
ČÁST: x
STUPEŇ: Zadání stavby
ČÍSLO VÝKRESU: 2.
ČÍSLO PARÉ:

PŘÍLOHA:
SITUACE S VYTYČENÍM